



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01608.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Hoà Hiệp
Ngày lấy mẫu : 10/10/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,8	(0,2 - 1,0) mg/L	10/10/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,44	6,0 - 8,5	10/10/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/10/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/10/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	10/10/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01609.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Phòng khám KV Hoà Hiệp - ấp Phú Hoà, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/10/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	10/10/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,35	6,0 - 8,5	10/10/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/10/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/10/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	10/10/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

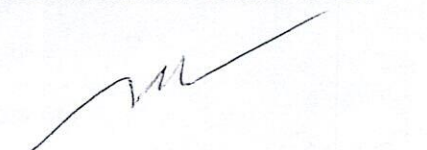
Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC

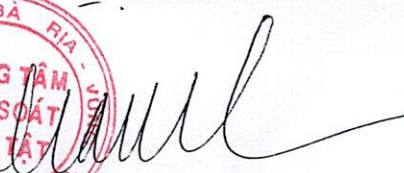


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01607.23



Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Lê Đình Trung - xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 10/10/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	10/10/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,47	6,0 - 8,5	10/10/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/10/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/10/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	10/10/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh