



TRUNG TÂM QUAN TRẮC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu:** NƯỚC CẤP
- Nơi lấy mẫu:** TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG MINH HÒA
Địa chỉ: Ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày lấy mẫu:** 11/11/2025
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 11/11/2025
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Diệu, Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
- Kết quả:**

Ngày thử nghiệm: 11/11/2025



Stt	Chỉ tiêu (1)	Đơn vị tính	Giới hạn phát hiện	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	
					DV1125-32650	QCVN 01-1:2024/BYT
1	pH	-	2 - 12	TCVN 6492:2011 (@)	6,16	6 - 8,5
2	Clo dư tự do	mg/L	0,15	SMEWW 4500-Cl2.G:2023 (@)	0,63	0,2 - 1
3	Asen (As)	mg/L	0,0003	TCVN 6626:2000 (@)	< 0,0003 (#)	0,01
4	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	0,5	TCVN 6186:1996 (@)	0,8	2
5	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	0,03	TCVN 6179-1:1996 (@)	< 0,03 (#)	1
6	Coliform	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
7	E.Coli	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
8	Màu sắc	TCU	3	TCVN 6185:2015(C) (@)	< 3 (#)	15
9	Mùi	-	-	SMEWW 2150B:2023 (@)	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
10	Độ đục	NTU	0,5	TCVN 6184:2008 (@)	< 0,5 (#)	2

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HCEM

Trụ sở chính: số 137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.


Cơ sở 3: số 28B Thi Sách, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: www.moitruonghcm.gov.vn ĐT: 0274. 3824753.


Ghi chú:

- QCVN 01-1:2024/BYT
 - Vị trí lấy mẫu:
DV1125-32650: TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG MINH HÒA
 - (*) : Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025 (VILAS - 084)
 - (@) : Phép thử được công nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 - (1) Chỉ tiêu trong môi trường Nước cấp không thuộc phạm vi chứng nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 - (#) : Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
 - Kết luận: Chất lượng nước tại Trạm cấp nước tập trung Minh Hòa có các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT
 - Phiếu kết quả được thực hiện tại Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
 - Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
- Kiểm tra xác thực: <https://neac.gov.vn/>

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**



Bùi Hồng Nga

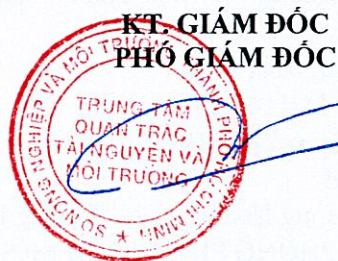

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Cường



TRUNG TÂM QUAN TRẮC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu: NƯỚC CẤP

2. Nơi lấy mẫu: Hộ Nguyễn Thị Minh - TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG MINH HÒA

Địa chỉ: Ấp Hòa Thành, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

3. Ngày lấy mẫu: 11/11/2025

4. Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng

5. Ngày nhận mẫu: 11/11/2025

Ngày thử nghiệm: 11/11/2025

6. Đơn vị yêu cầu lấy mẫu: TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Diệu, Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Đơn vị lấy mẫu: PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

8. Kết quả:



Stt	Chỉ tiêu (1)	Đơn vị tính	Giới hạn phát hiện	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	Quy chuẩn
					DV1125-37659	QCVN 01-1:2024/BYT
1	pH	-	2 - 12	TCVN 6492:2011 (@)	6,67	6 - 8,5
2	Clo dư tự do	mg/L	0,15	SMEWW 4500-CI2.G:2023 (@)	0,43	0,2 - 1
3	Asen (As)	mg/L	0,0003	TCVN 6626:2000 (@)	< 0,0003 (#)	0,01
4	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	0,5	TCVN 6186:1996 (@)	0,8	2
5	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	0,03	TCVN 6179-1:1996 (@)	< 0,03 (#)	1
6	Coliform	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
7	E.Coli	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
8	Màu sắc	TCU	3	TCVN 6185:2015(C) (@)	< 3 (#)	15
9	Mùi	-	-	SMEWW 2150B:2023 (@)	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
10	Độ đục	NTU	0,5	TCVN 6184:2008 (@)	< 0,5 (#)	2

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HCEM

Trụ sở chính: số 137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.


Cơ sở 3: số 28B Thi Sách, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: www.moitruonghcm.gov.vn ĐT: 0274. 3824753.

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2024/BYT
 - Vị trí lấy mẫu:
DV1125-37659: HỘ Nguyễn Thị Minh
 - (*) : Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025 (VILAS - 084)
 - (@) : Phép thử được công nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 - (1) Chỉ tiêu trong môi trường Nước cấp không thuộc phạm vi chứng nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 - (#) : Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
 - Kết luận: Chất lượng nước tại Hộ Nguyễn Thị Minh có các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT
 - Phiếu kết quả được thực hiện tại Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
 - Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
- Kiểm tra xác thực: <https://neac.gov.vn/>

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**



Bùi Hồng Nga

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Chí Cường